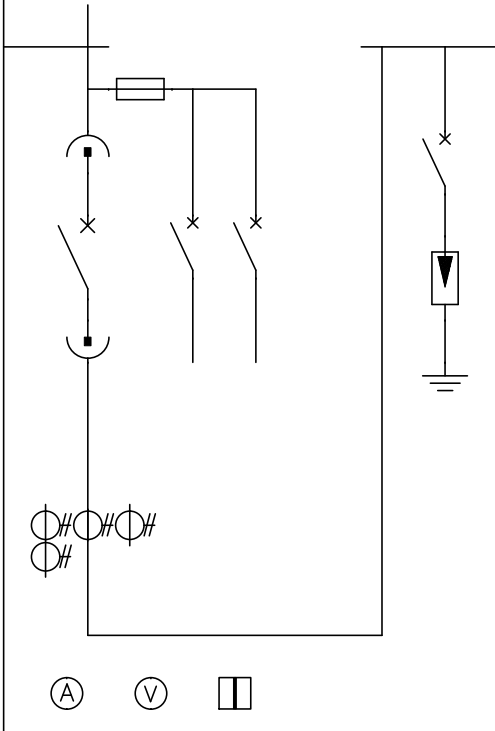


| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------------|--|-------------|------|---------|--|-----|-----|--|--|
| 受电柜 | | | | | | | | | | | |
| | 屏 柜 编 号 | | 热处理受电柜 | | | | | | | | |
| | 面 板 开 孔 | | | | | | | | | | |
| | 主 母 线 位 置 | | <div>一次系统图</div> | | | | | | | | |
| | 屏 柜 型 号 | | GGD | | | | | | | | |
| | 屏 柜 额 定 电 流 | | 2000A | | | | | | | | |
| | 二 次 原 理 图 号 | | AA1 | | | | | | | | |
| | 屏 柜 宽 (mm) | | 1000*2200*800*2 | | | | | | | | |
| | 设 备 型 号 或 名 称 | | 受电柜 | | | | | | | | |
| | 线 缆 型 号 规 格 | | (4*300+1*150)*3 | | | | | | | | |
| | 设 备 容 量 (KW) | | 1000KVA | | | | | | | | |
| | 计 算 容 量 (KW) | | 800KW | | | | | | | | |
| | 额 定 电 流 (A) | | 1600A | | | | | | | | |
| | 整 定 电 流 (A) | | | | | | | | | | |
| | 主 要 元 件 | 电 流 互 感 器 | LMK-0.66 | 4x(2000/5A) | 正泰电气 | | | | | | |
| | | 熔 断 器 | NT00 | 32A | 正泰电气 | | | | | | |
| 电 压 表 | | D96-V | 0~450V | 正泰电气 | | | | | | | |
| 电 流 表 | | D96-A | 4x(2000/5A) | 正泰电气 | | | | | | | |
| 浪涌保护器 | | PRD/3P+N | | 正泰电气 | 63A | | | | | | |
| 空气开关 | | ZW1-2000/3 | 2000A | 正泰电气 | | | | | | | |
| 小型断路器 | | C65N/4P | | 正泰电气 | 50A | | | | | | |
| 小型断路器 | | C65N/1P | | 10A | 正泰电气 | | | | | | |
| 小型断路器 | | C65N/1P | | 10A | 正泰电气 | | | | | | |
| 电 压 转 换 开 关 | HW5-16YH3/3 | | 1 | 正泰电气 | | | | | | | |
| 用 途 | | | | | | | | | | | |
| 备 注 | | | | | | | | | | | |
| 借(通)用件登记 | | | | | | | | | | | |
| 描 图 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 描 校 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 旧底图总号 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 底图总号 | | | | | | | | | | | |
| | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 | | | | | | |
| 签 字 | 设 计 | | 工 艺 | | | 图 样 标 记 | | 重 量 | 比 例 | | |
| | 制 图 | | 标 准 | | | | | | | | |
| | 校 对 | | 批 准 | | | | | | | | |
| 日 期 | 审 核 | | 日 期 | | | 共 张 | | 第 张 | | | |
| | | | | | | | | | | | |