


## 馈线柜

柜号:AA2  
台量:1  
外形尺寸:800\*2200\*600\*2  
箱体型号:XDX1(X)  
安装方式:落地

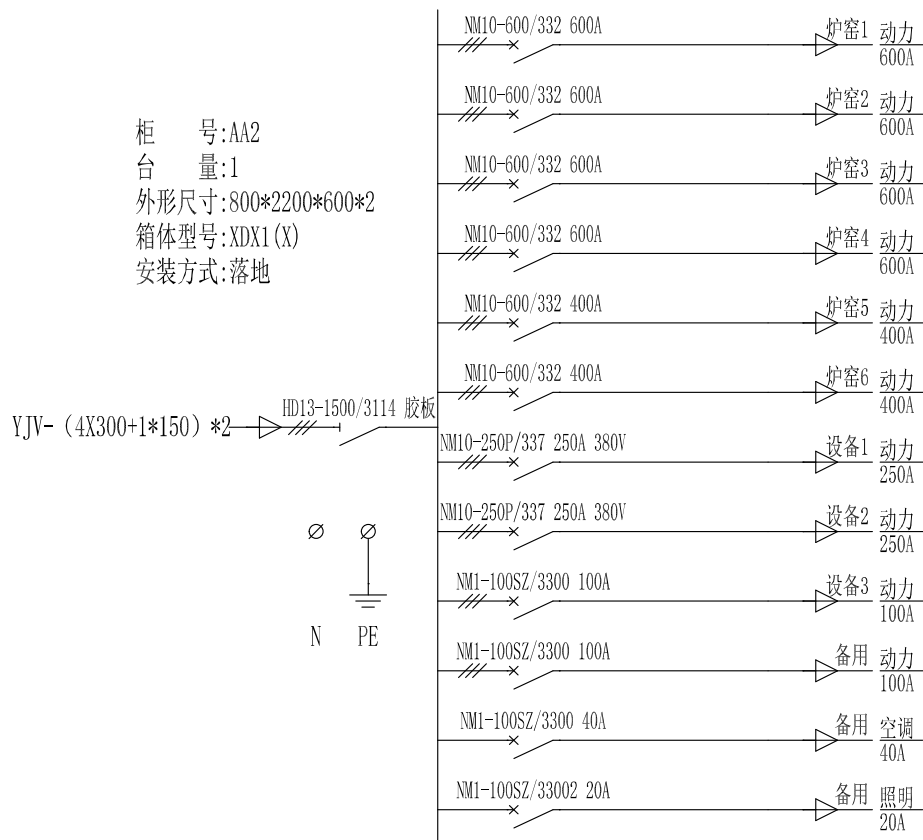

1. 断路器进线侧全部采用铜排连接
2. 所有元器件采用正泰电气
3. GGD 柜母牌裸露区域安装透明有机玻璃
5. 跨接线使用编织软铜线
6. 门锁不得使用同芯锁
7. 柜门张贴铭牌信息和防触电标志

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 描 图      |

描 校

旧底图总号底图总号

簽 字

日期

|     |    |       |     |     |  |          |  |          |  |  |
|-----|----|-------|-----|-----|--|----------|--|----------|--|--|
|     |    |       |     |     |  |          |  |          |  |  |
|     |    |       |     |     |  |          |  |          |  |  |
|     |    |       |     |     |  |          |  |          |  |  |
| 标记  | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |          |  |          |  |  |
| 设 计 |    |       | 工 艺 |     |  |          |  |          |  |  |
| 制 图 |    |       | 标 准 |     |  |          |  |          |  |  |
| 校 对 |    |       | 批 准 |     |  |          |  |          |  |  |
| 审 核 |    |       | 日 期 |     |  | 共      张 |  | 第      张 |  |  |