



防爆照明配电箱系统图

---

防爆照明配电箱尺寸防爆厂家制作确定

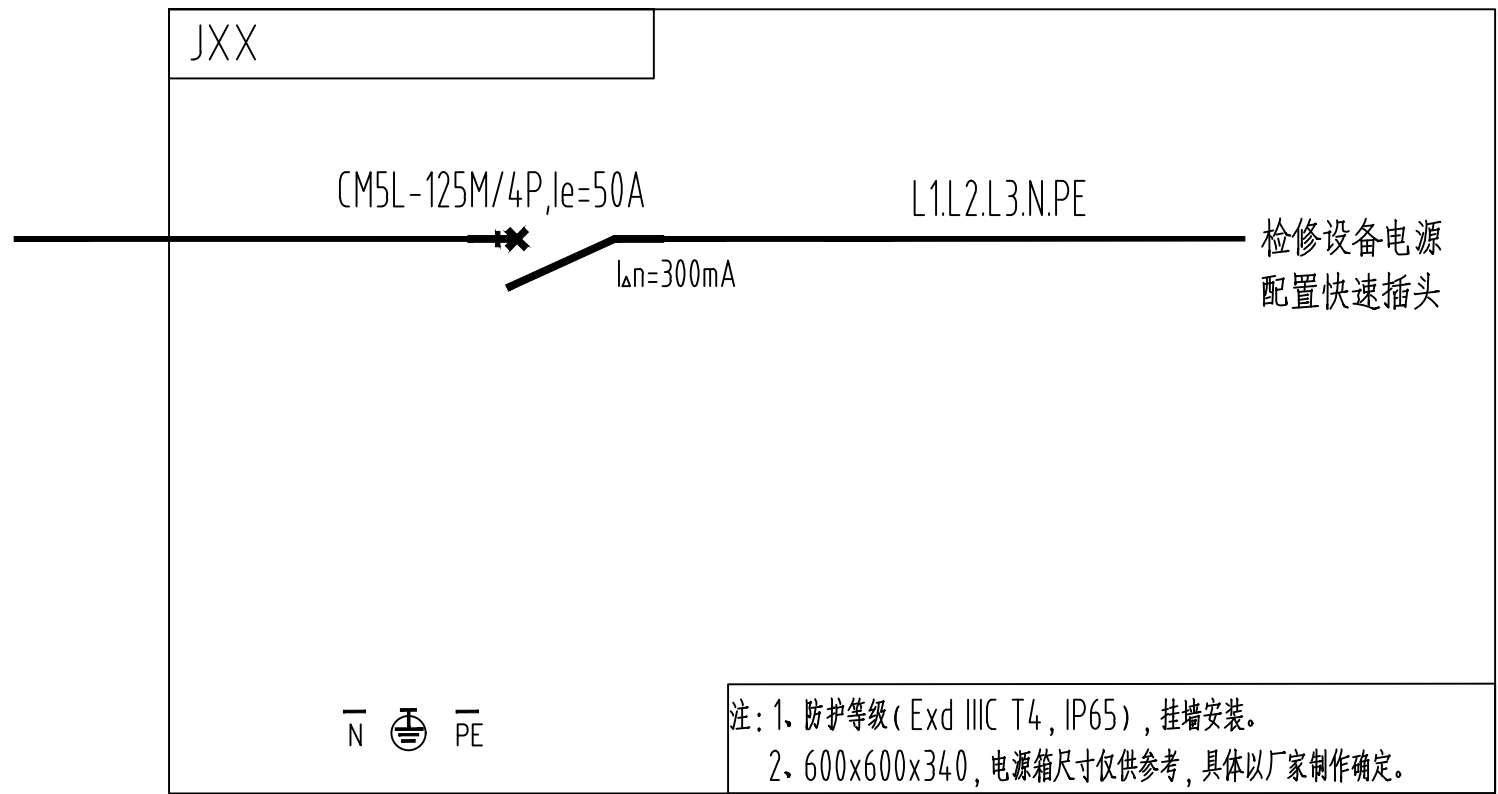

### 检修电源箱配电系统图

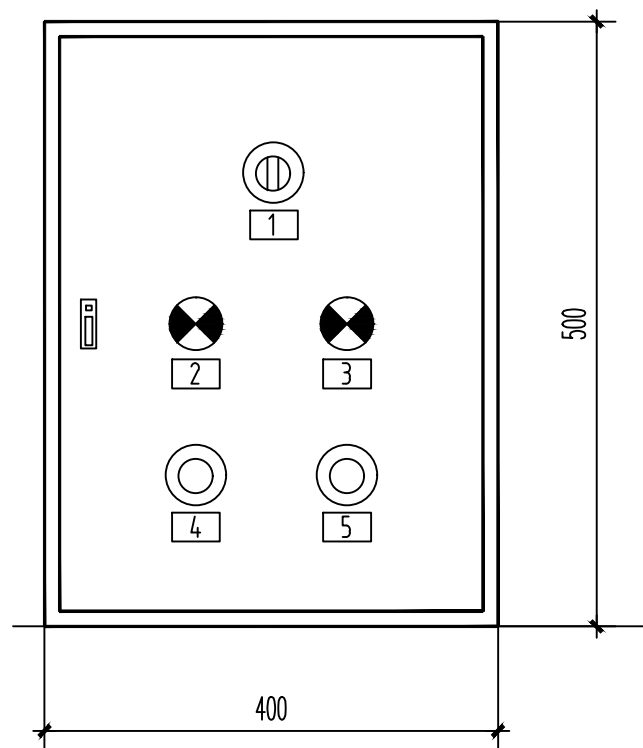

胶带机就地操作箱正面布置图 注: 防护等级 (Exd IIIC T4, IP65), 挂墙安装。

序号	题 字
1	急停开关
2	运行指示
3	停止指示
4	运行按钮
5	停止按钮

KX	粉尘防爆型控制箱	防爆等级: ExiD IIC T4 Db, IP65	套	1		
	接线端子	5#2.5平方端子, 25#1.5平方端子	节	30	控制箱内	由控制箱成套
SK	急停按钮	LS2-2	个	1	控制箱上	
HR、HG	信号指示灯	AD1-22/213	个	3	控制箱上	红、绿各一
QA、TA	启动、停止控制按钮	LA30-22D	个	2	控制箱上	红、绿各一
符 号	名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	安 装 地 点	备 注


### 胶带机就地操作箱元件配置表

					工程名称		专 业	
							阶 段	
					子项名称		图 号	
项目负责			专业负责		工程编号		比 例	
审 定			校 对		照明、检修及胶带机机旁箱系统图		日 期	
审 核			设 计					



[illegible]

动力配电箱型号		1#DLX防爆型动力配电箱( ExidIIIC , T4 , IP65)														
一次线路方案																
主要元件	序号	名 称	规格及型号	数量	规格及型号	数量	规格及型号	数量	规格及型号	数量	规格及型号	数量	规格及型号	数量	规格及型号	数量
	1	自动空气开关	CM3-100H/3300, Ie=80A	1	CM3-63H/3300 Ie=40A	1	CM3-63H/3300 Ie=32A	1	CM3-100H/3300 Ie=63A	1	CM3-63H/3300 Ie=25A	1	CM3-63H/3300 Ie=25A	1	CM3-63H/3300 Ie=25A	1
	2	接触器														
	3	热继电器														
	4	转换开关														
	5	中间继电器														
	6	带灯控制按钮														
	7	电压表	由防爆控制箱成套	1												
电力电缆规格型号		ZR-YJV-4*25+16-S50														
设备名称		380V电源进线		照明回路		电葫芦回路		检修电源回路		排污泵回路		备 用		备 用		
安装功率( kW )																
电缆编号																
与之连接的现场设备		上级配电室		照明回路		电葫芦回路		检修电源回路		排污泵回路		备 用		备 用		

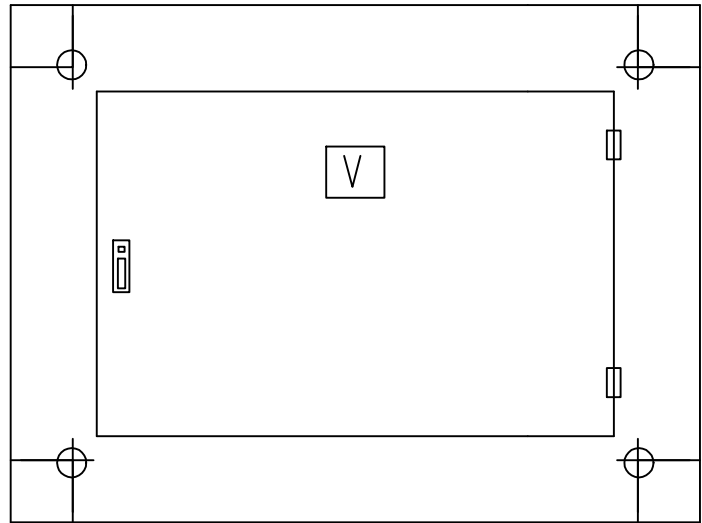

### 防爆型动力配电箱正面布置图

注：1、本图为粉尘防爆型动力配电箱及箱内设备，防爆动力箱尺寸由厂家制作确定。  
2、防爆型动力配电箱箱体进、出线管口应满足电缆外径的要求。

					工程名称		专 业	
							阶 段	
					子项名称		图 号	
项目负责			专业负责		工程编号		比 例	
审 定			校 对		动力配电箱系统图		日 期	
审 核			设 计				TEL: 0937-6	